

SHB Schotterwerke  
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG  
Industriepark 13/1  
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht-Nr.: 18M0349 a      Projekt Nr.: 18 / 54590 - 507      Berichtsdatum: 20.09.2018

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 04

	Eignungsnachweis
2 x	Fremdüberwachungsprüfung 2018 (x für RC)
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2.
	Wiederholungsprüfung

# PRÜFZEUGNIS



**Werk:** Laibach      **Gesteinsart:** Muschelkalk und Recyclingbaustoffe

**Probenahme am** 21.06.2018 **durch** Herrn Jäckle  
**im Beisein von** Herrn Krauter **als Werksvertreter.**

**Durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom** 19.06.2007 **erfasste Baustoffgemische:**

Sortennr.	Baustoffgemisch	Sortennr.	Baustoffgemisch
27	FSS 0/45	32	STS RC 0/45
28	FSS RC 0/45	26	KG W-0/45
31	STS 0/45		

Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle	Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle
FSS 0/45	Band	STS RC 0/45 *	Band
FSS RC 0/45 *	"	KG W-0/45	"
STS 0/45	"		

\* nicht in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten zu verwenden; Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

## Untersuchungsergebnisse

Korngrößenverteilung	(M-%)	FSS 0/45		KG W-0/45		Sollwerte
		einz.	zus.	einz.	zus.	
> 63 mm						
56 - 63 mm						
45 - 56 mm		2,6	100,0	1,3	100,0	
31,5 - 45 mm		6,9	97,4	8,6	98,7	
22,4 - 31,5 mm		9,6	90,5	12,7	90,1	
16,0 - 22,4 mm		15,3	80,9	16,0	77,4	siehe
11,2 - 16,0 mm		11,0	65,6	9,0	61,4	
8,0 - 11,2 mm		12,6	54,6	11,9	52,4	Anlage
5,6 - 8,0 mm		11,3	42,0	9,2	40,5	
4,0 - 5,6 mm		3,1	30,7	2,2	31,3	
2,0 - 4,0 mm		4,3	27,6	5,0	29,1	
1,0 - 2,0 mm		8,7	23,3	9,9	24,1	
0,5 - 1,0 mm		4,0	14,6	4,3	14,2	
0,25 - 0,5 mm		3,6	10,6	3,3	9,9	
0,063 - 0,25 mm		3,9	7,0	3,7	6,6	
≤ 0,063 mm		3,1	3,1	2,9	2,9	≤ 5 M-%
Überkom Kategorie	M-%	2,6 OC <sub>90</sub>		1,3 OC <sub>90</sub>		≤ 10 M-% OC <sub>90</sub>
Feinanteile Kategorie	M-%	3,1 UF <sub>5</sub>		2,9 UF <sub>5</sub>		≤ 5 M-% UF <sub>5</sub>
Kornform von groben Gesteinskörnungen Kategorie	M-%	11,2 Sl <sub>20</sub>		10,2 Sl <sub>20</sub>		≤ 20 M-% Sl <sub>20</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>						
Trockendichte	g/cm <sup>3</sup>	2,15		-		
opt. Wassergehalt	M-%	3,4		-		
<b>Wasserdurchlässigkeit K<sub>10</sub></b> nach Zertrümmerungs- versuch nach DBS 918062	m/s	30,6 · 10 <sup>-5</sup> (2015)		-		≥ 5 · 10 <sup>-5</sup> m/s
<b>Feinanteile nach</b> Zertrümmerungsversuch	M-%	2,6 (2015)		-		≤ 7,0 M-%

Untersuchungsergebnisse abgesiebt aus

FSS/STS 0/45

Sollwerte

**Eigenschaften des abgesiebten Kornes 8/11, 8/12, 31,5/45 mm**

**Frost-Widerstand**

Wasseraufnahme, EN 1097-6, Anhang B

Einzelwerte	M-%	0,40 - 0,57	
Mittelwert	M-%	0,47	< 0,5 M-%
Kategorie		$W_{cm} 0,5$	$W_{cm} 0,5$

Widerstand gegen Frost, EN 1367-1

Absplitterung

d < 4 mm	M-%	2,30	(II/2017)	≤ 4 M-%
Kategorie		F <sub>4</sub>		F <sub>4</sub>

**Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen**

Rohdichte, EN 1097-6 Anhang A, kg/dm<sup>3</sup> 2,70

**Schlagzertrümmerung SZ**

Einzelwerte	M-%	20,58 / 21,54 / 21,76	
Mittelwert	M-%	21,3	≤ 28 M-%
Kategorie		SZ <sub>22</sub>	

**Schotterschlagversuch SD**

Einzelwerte	M-%	28,6 / 31,6 / 29,7	
Mittelwert	M-%	30,0	≤ 30 M-%

			FSS RC 0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung			(M-%)	einz.	zus.
> 63	mm				
56 - 63	mm				
45 - 56	mm				
31,5 - 45	mm		4,5	100,0	
22,4 - 31,5	mm		17,0	95,5	
16,0 - 22,4	mm		11,3	78,5	
11,2 - 16,0	mm		13,0	67,2	
8,0 - 11,2	mm		9,8	54,2	siehe
5,6 - 8,0	mm		9,5	44,4	
4,0 - 5,6	mm		7,1	34,9	Anlage
2,0 - 4,0	mm		7,2	27,8	
1,0 - 2,0	mm		7,1	20,6	
0,5 - 1,0	mm		3,6	13,5	
0,25 - 0,5	mm		3,0	9,9	
0,063 - 0,25	mm		3,2	6,9	
≤ 0,063	mm		3,7	3,7	≤ 5 M-%
Überkorn		M-%	0,0		≤ 10 M-%
Kategorie			OC <sub>90</sub>		OC <sub>90</sub>
Feinanteile		M-%	3,7		≤ 5 M-%
Kategorie			UF <sub>5</sub>		UF <sub>5</sub>
<b>Kornform von groben</b>					
<b>Gesteinskörnungen</b>		M-%	14,8		≤ 50 M-%
Kategorie			Sl <sub>50</sub>		Sl <sub>50</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>					
Trockendichte	g/cm <sup>3</sup>		2,15		
opt. Wassergehalt	M-%		3,4		
<b>Stoffliche Kennzeichnung</b>					
TP Gestein-StB 3.1.5					
Beton, Betonprodukte	M-%		5,4		
Kies/Kiessplitt, Festgestein	M-%		90,3		
Klinker, Ziegel, Steinzeug	M-%		0,3		≤ 30 M-%
Kalksandstein, Mörtel etc.	M-%		0,0		≤ 5 M-%
Asphaltgranulat	M-%		4,0		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe	M-%		-		≤ 1 M-%
Schlacke	M-%		-		
gipshaltige Baustoffe	M-%		-		≤ 0,5 M-%
Glas	M-%		-		
Fremdstoffe Metalle	M-%		-		
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)	M-%		-		} ≤ 0,2 M-%
Summe Recyclingmaterial	M-%		9,7		
Muschelkalk	M-%		90,7		

Sollwerte

Eigenschaften des abgeseibten Korns 8/11 bzw. 8/12 mm

aus

FSS/STS 0/45 RC

**Verwitterungsbeständigkeit**

Wasseraufnahme

Einzelwerte	M-%	0,61 - 3,77	
Mittelwert	M-%	2,20	

Frostbeständigkeit  
Absplitterung

d < 4 mm	M-%	2,14	≤ 4 M-%
Kategorie		F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>

**Rohdichte**

kg/dm <sup>3</sup>	2,71
--------------------	------

**Schlagzertrümmerung SZ<sub>8/12</sub>**

Einzelwerte	M-%	20,44 / 21,20 / 21,64	
Mittelwert	M-%	21,1	≤ 28 M-%
Kategorie	M-%	SZ <sub>22</sub>	

**Schlagzertrümmerung SD**

Einzelwerte	M-%	-	
Mittelwert	M-%	-	≤ 33 M-%

**Wasserdurchlässigkeit K<sub>10</sub>  
nach Zertrümmerungsversuch  
nach DBS 918062**

m/s	15,7 · 10 <sup>-5</sup>	(2015)	> 5 · 10 <sup>-5</sup> m/s
-----	-------------------------	--------	----------------------------

**Feinanteile nach  
Zertrümmerungsversuch**

M-%	6,3	(2015)	≤ 7,0 M-%
-----	-----	--------	-----------

Untersuchungsergebnisse

			Sollwerte		
<b>Teilprobe 0/2 mm für FSS/STS</b>			0/45	RC 0/45	
<b>Sandäquivalent, EN 933-8</b>					
Einzelwerte	%	55 / 54	-		
Mittelwert	%	55	-		≥ 50 % bzw. ≤ 15 % unter Wert des EN (65 %)
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>					
<b>Teilprobe 0/11 mm für FSS/STS</b>			0/45	RC 0/45	
<b>Proctorversuch</b>					
Proctordichte	g/cm <sup>3</sup>	1,97	1,96		
optimaler Wassergehalt	M-%	5,5	7,0		
<b>Wasserschluckwert k*</b>					
Einzelwerte	cm/s	34,84 / 32,10 / 32,24 · 10 <sup>-3</sup>			
Mittelwert	cm/s	31,1 · 10 <sup>-3</sup>	12,9 · 10 <sup>-3</sup>		> 1,0 · 10 <sup>-3</sup> cm/s

### Umweltrelevante Prüfungen

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm).

### Untersuchungsergebnisse

#### Original

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

		nach "Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"			
		RC 0/32 21.06.2018	Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> - C <sub>22</sub> (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	75 (870)	300 (600)*	300 (600)*	1000 (2000)*
Σ PAK (nachweisbar)	mg/kg	1,77	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	0,15	0,5	1

\* Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

**Eluat**

		RC 0/32 21.06.2018	Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial		
			Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	10,0	6,5 - 12,5		5,5 - 12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	477	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	10,4	100	200	300
Sulfat	mg/l	72	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	8	30	75	100
Kupfer	µg/l	7	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<50	150	300	400



Beurteilung

1. Untersuchungsergebnisse

Alle entnommenen Baustoffgemische halten in den geprüften Punkten die Forderungen der geltenden Vorschriften ein

Die bei den umweltrelevanten Parametern ermittelten Werte halten die Z1.1-Werte der "Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" vom 13. April 2004 ein.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort:	Unteralbach
Ausstattung:	vollständig
Laborant:	Herr Nied, Herr Krauter

2.2 Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung:	ja
Vollständigkeit der Prüfungen:	ja


2.4 Bemerkungen

WPK-System ist eingerichtet.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG  
DR. SCHELLENBERG  
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg




Dipl.-Geol. Matthias Jümpertz

Verteiler:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 42, Stuttgart, 1-fach             |

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

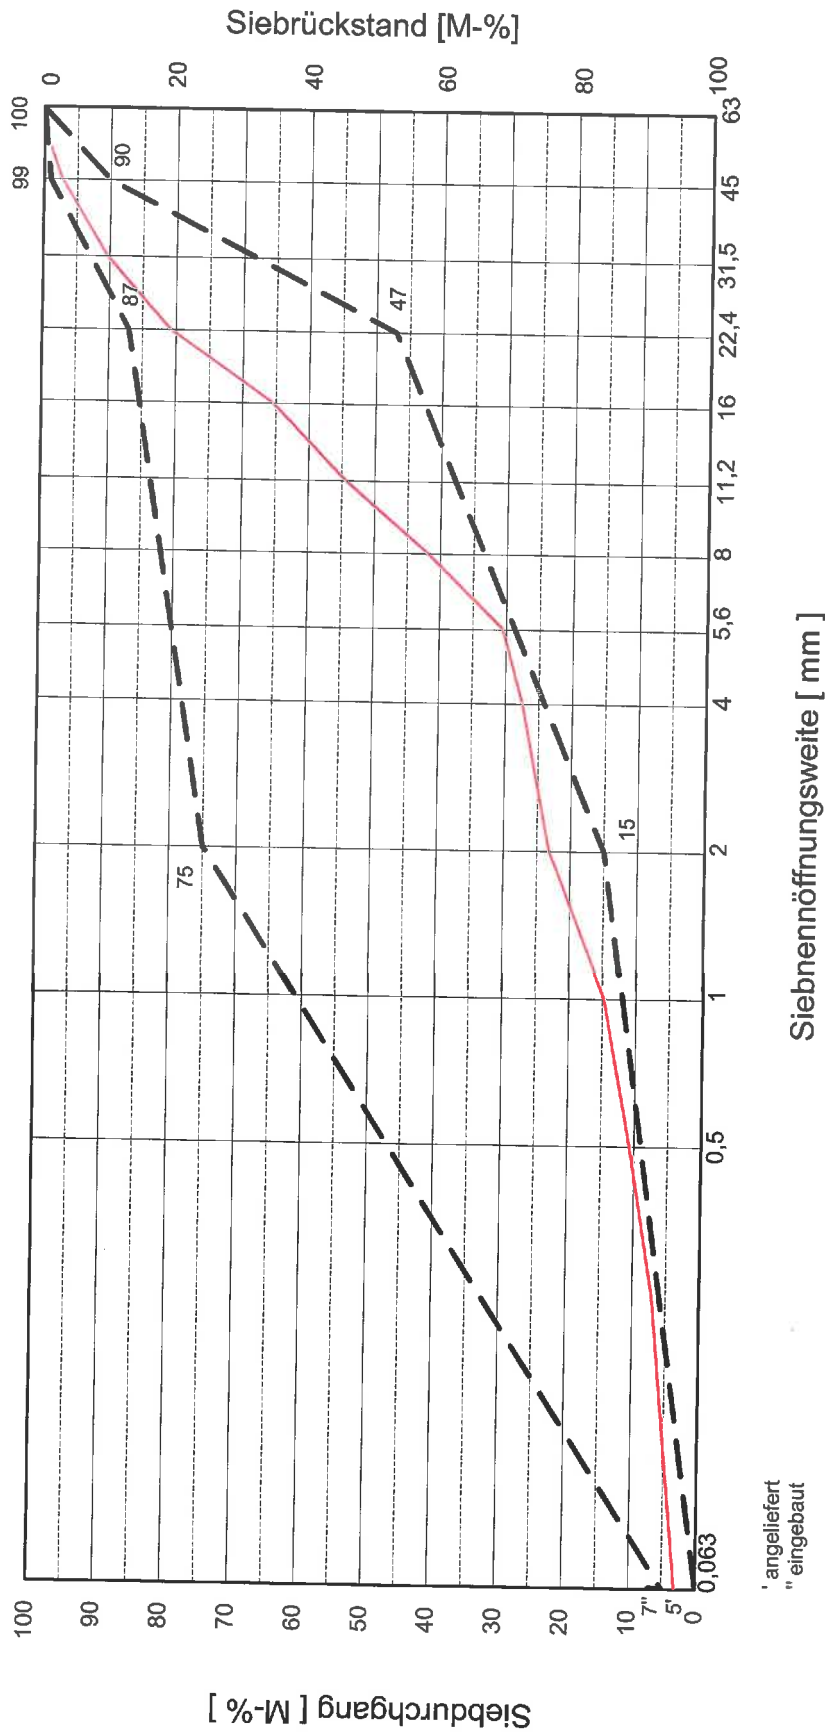


' angeliert  
 " eingebaut

— FSS 0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten  
 nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

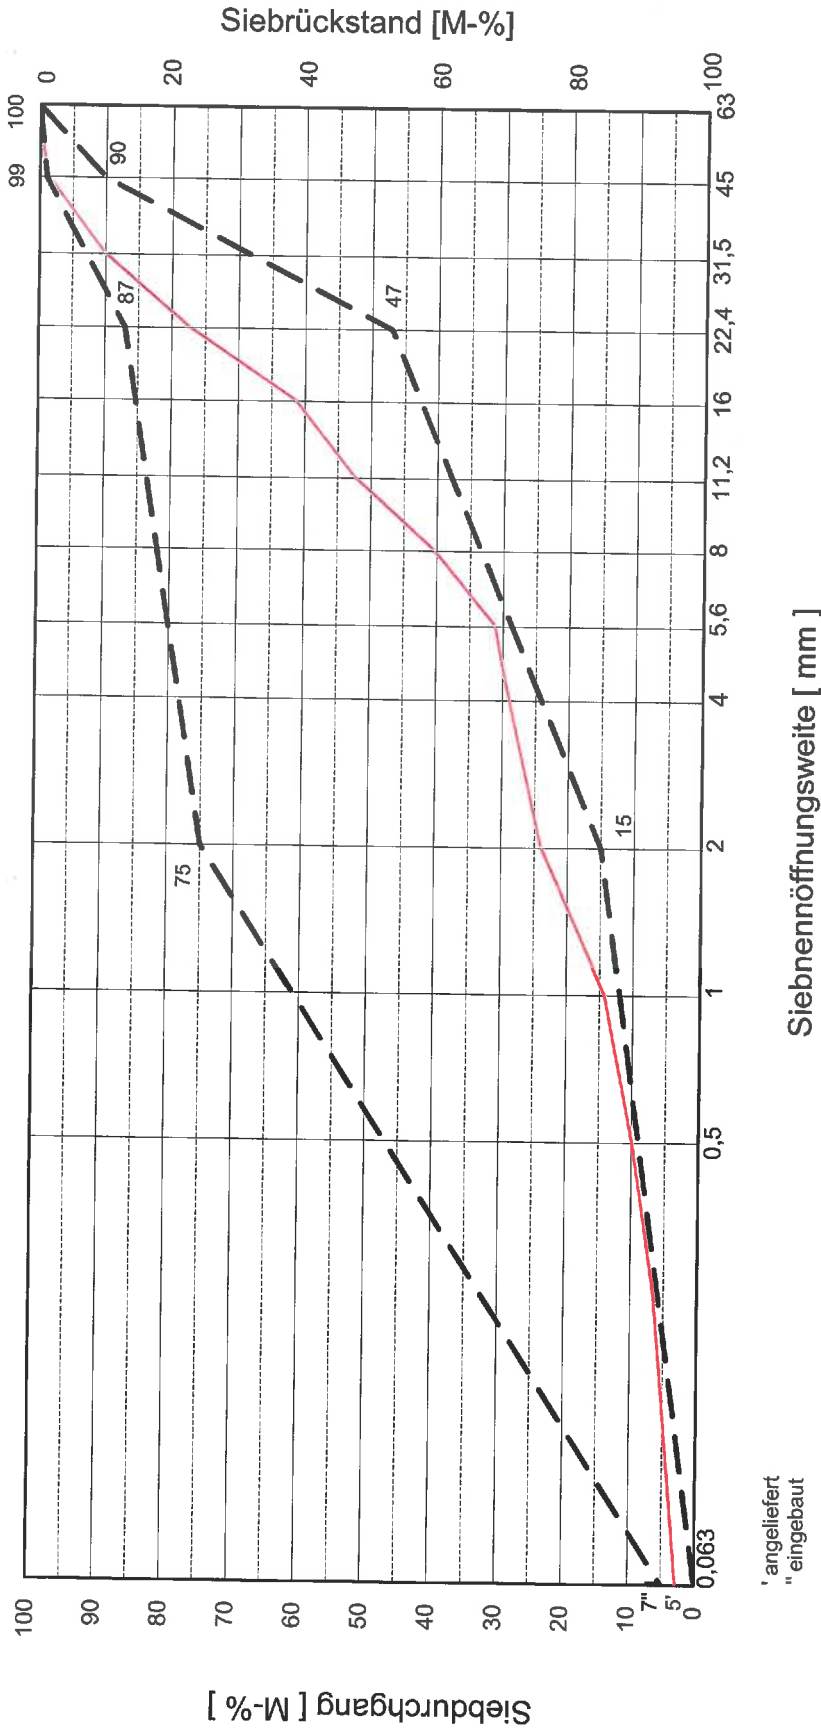


' angeliefert  
 " eingebaut

— KG W-0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschuttschichten  
 nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

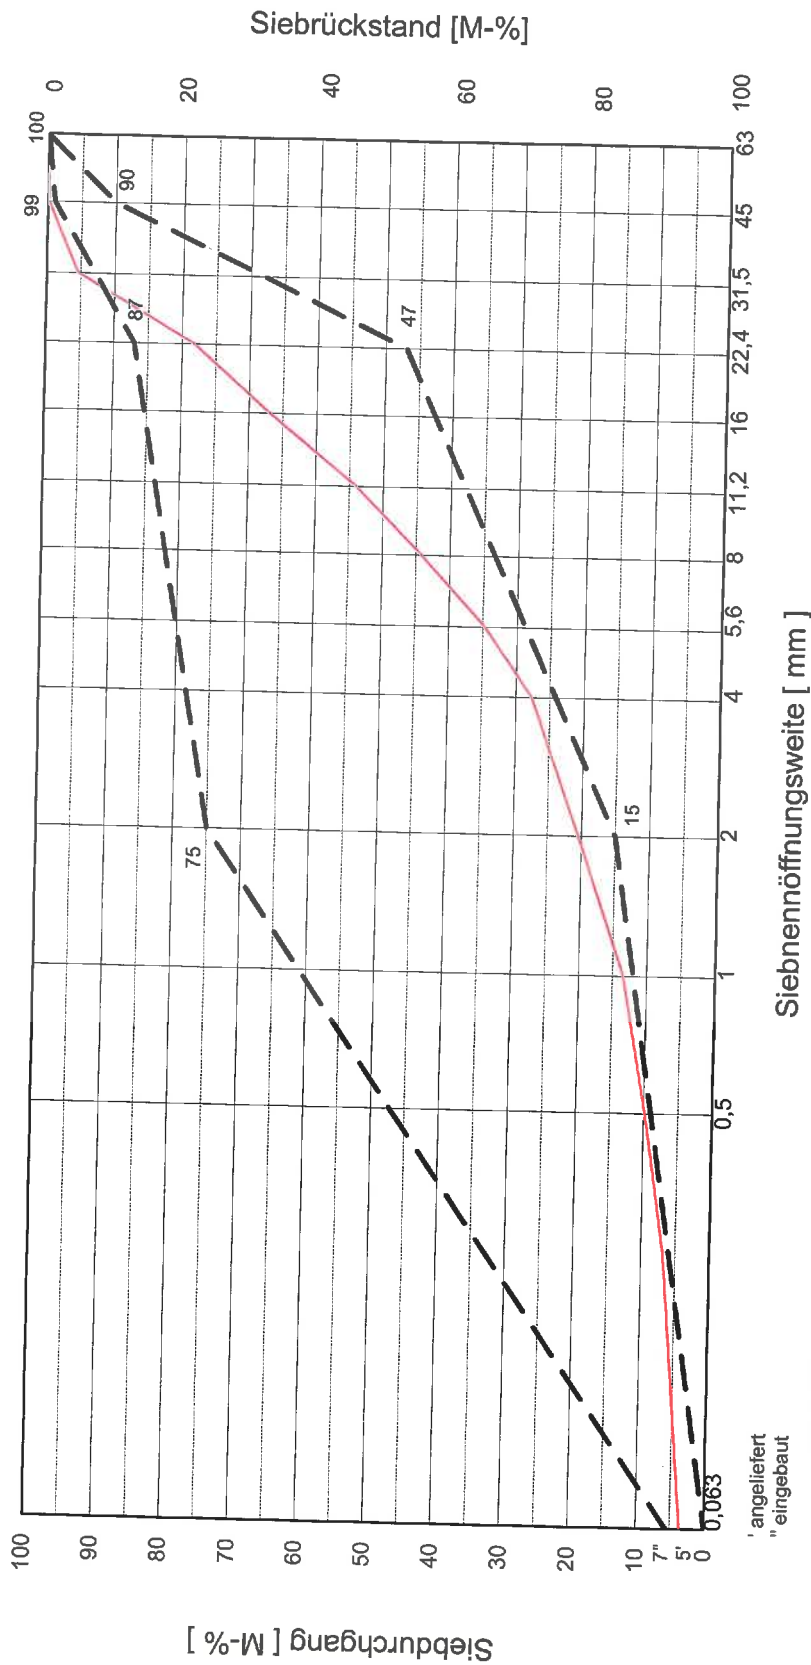


' angeliefert  
 " eingebaut

— FSS RC 0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschuttschichten  
 nach TL SoB-StB 04

# KORNGRÖßENVERTEILUNG

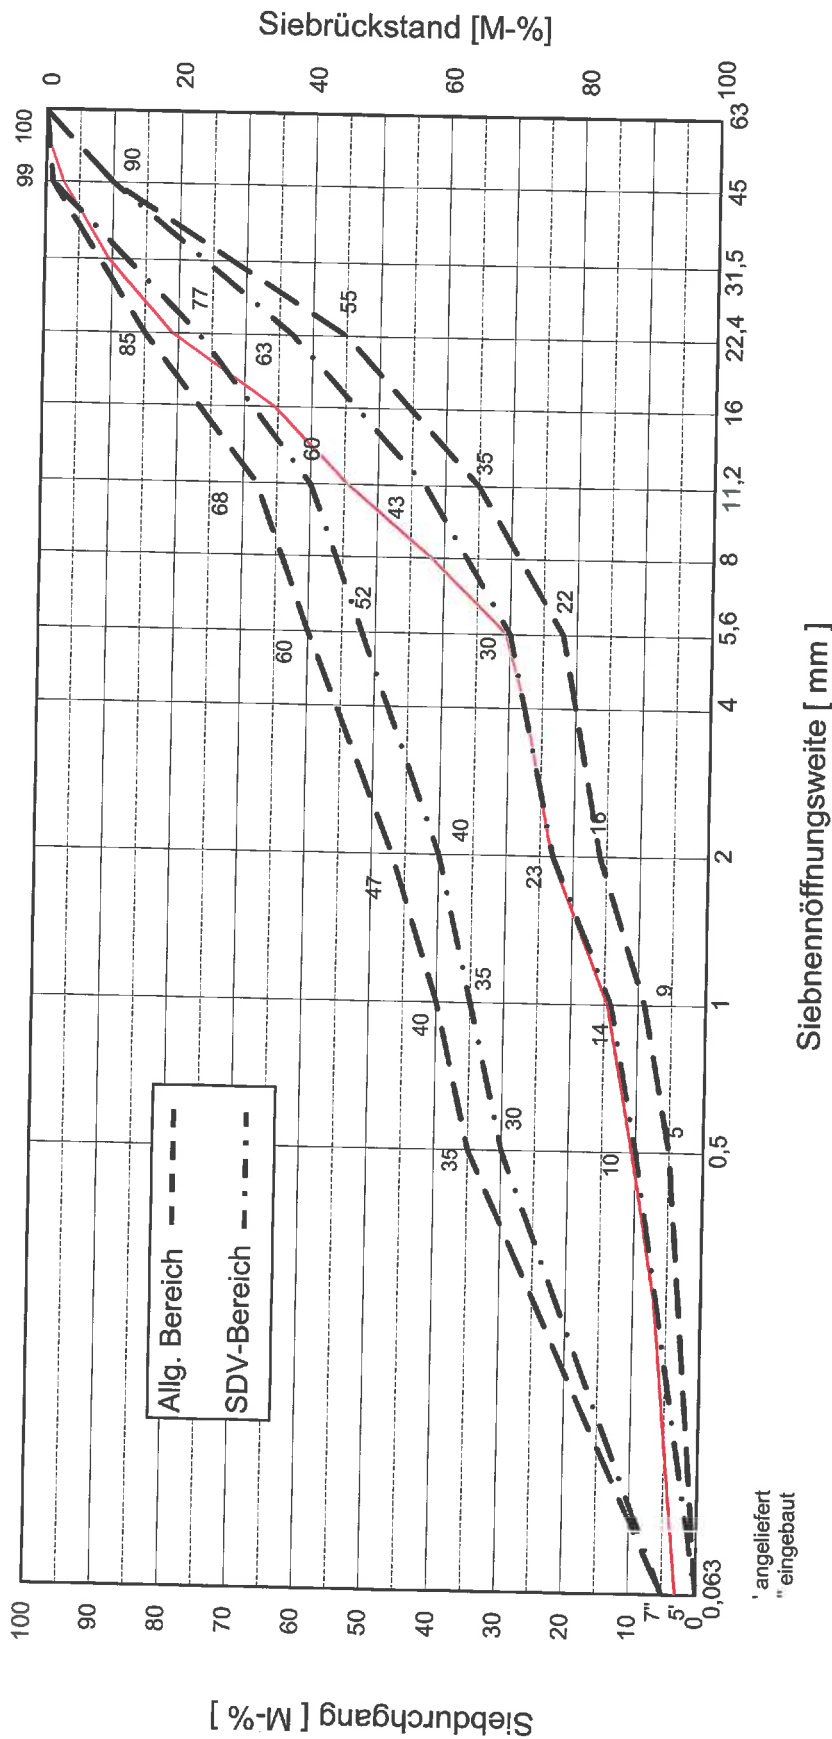


' angeliefert  
 " eingebaut

— STS 0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04


# KORNGRÖßENVERTEILUNG

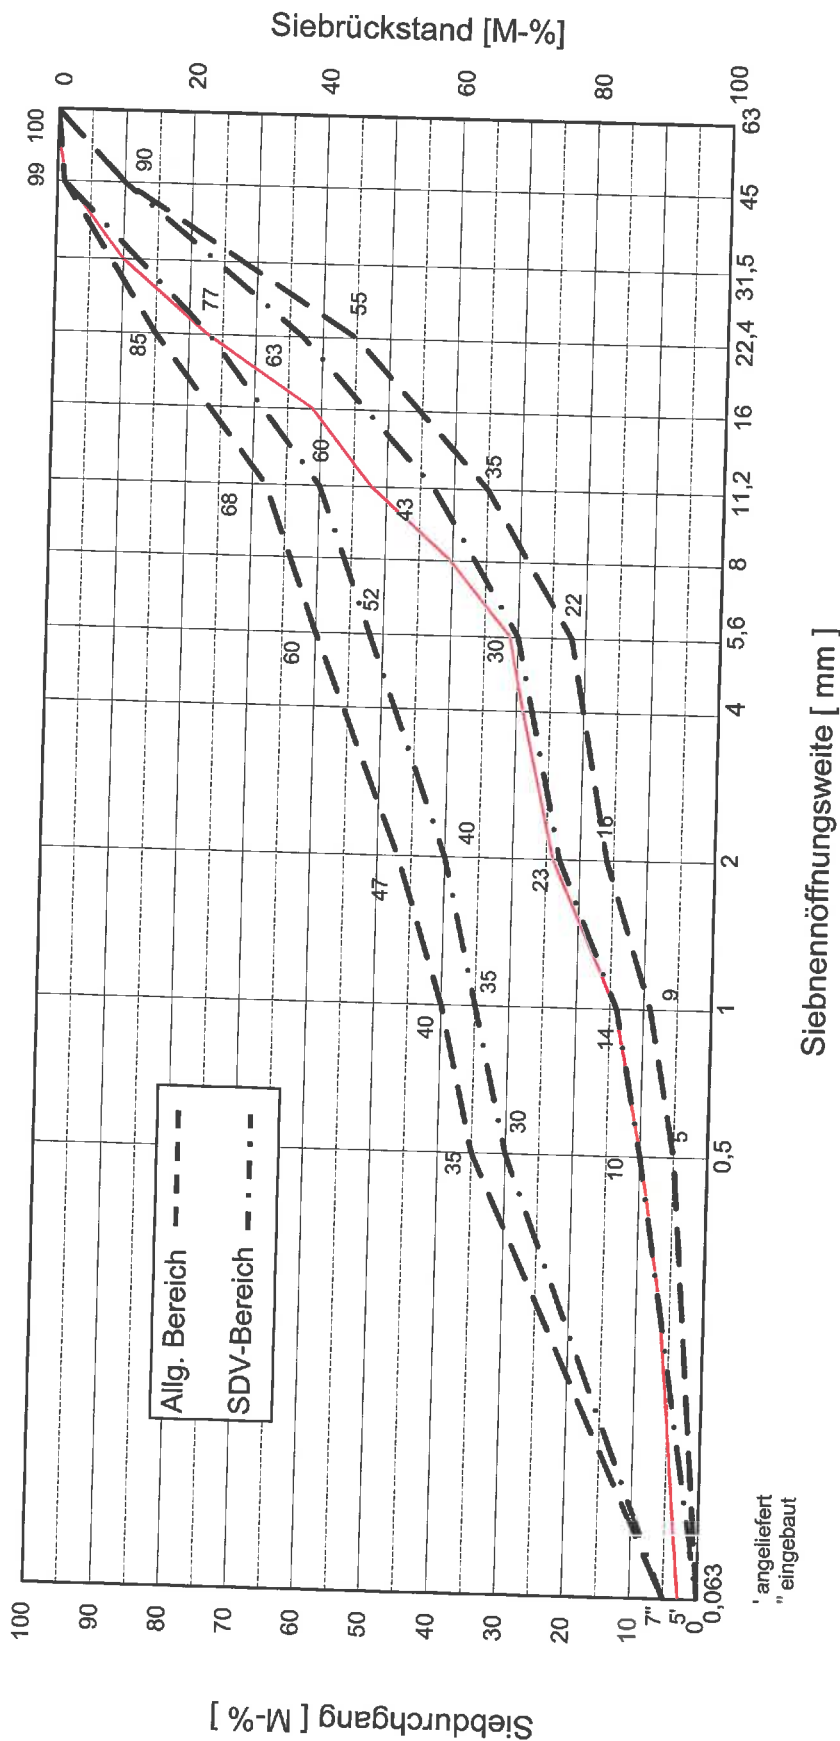

' angeliefert  
 " eingebaut

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

# KORNGRÖßENVERTEILUNG

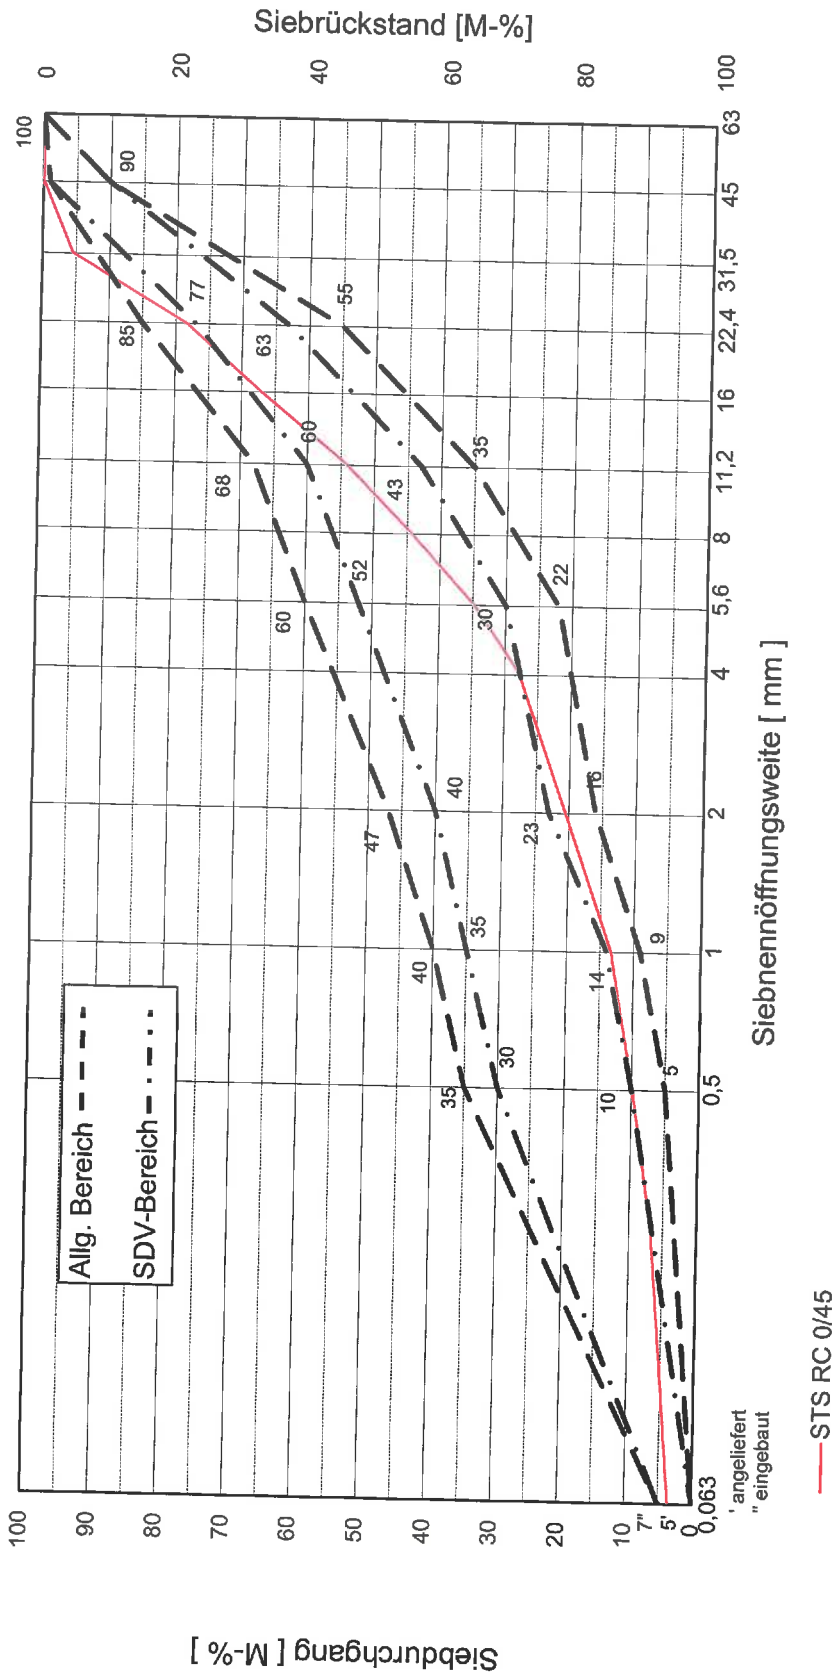

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04